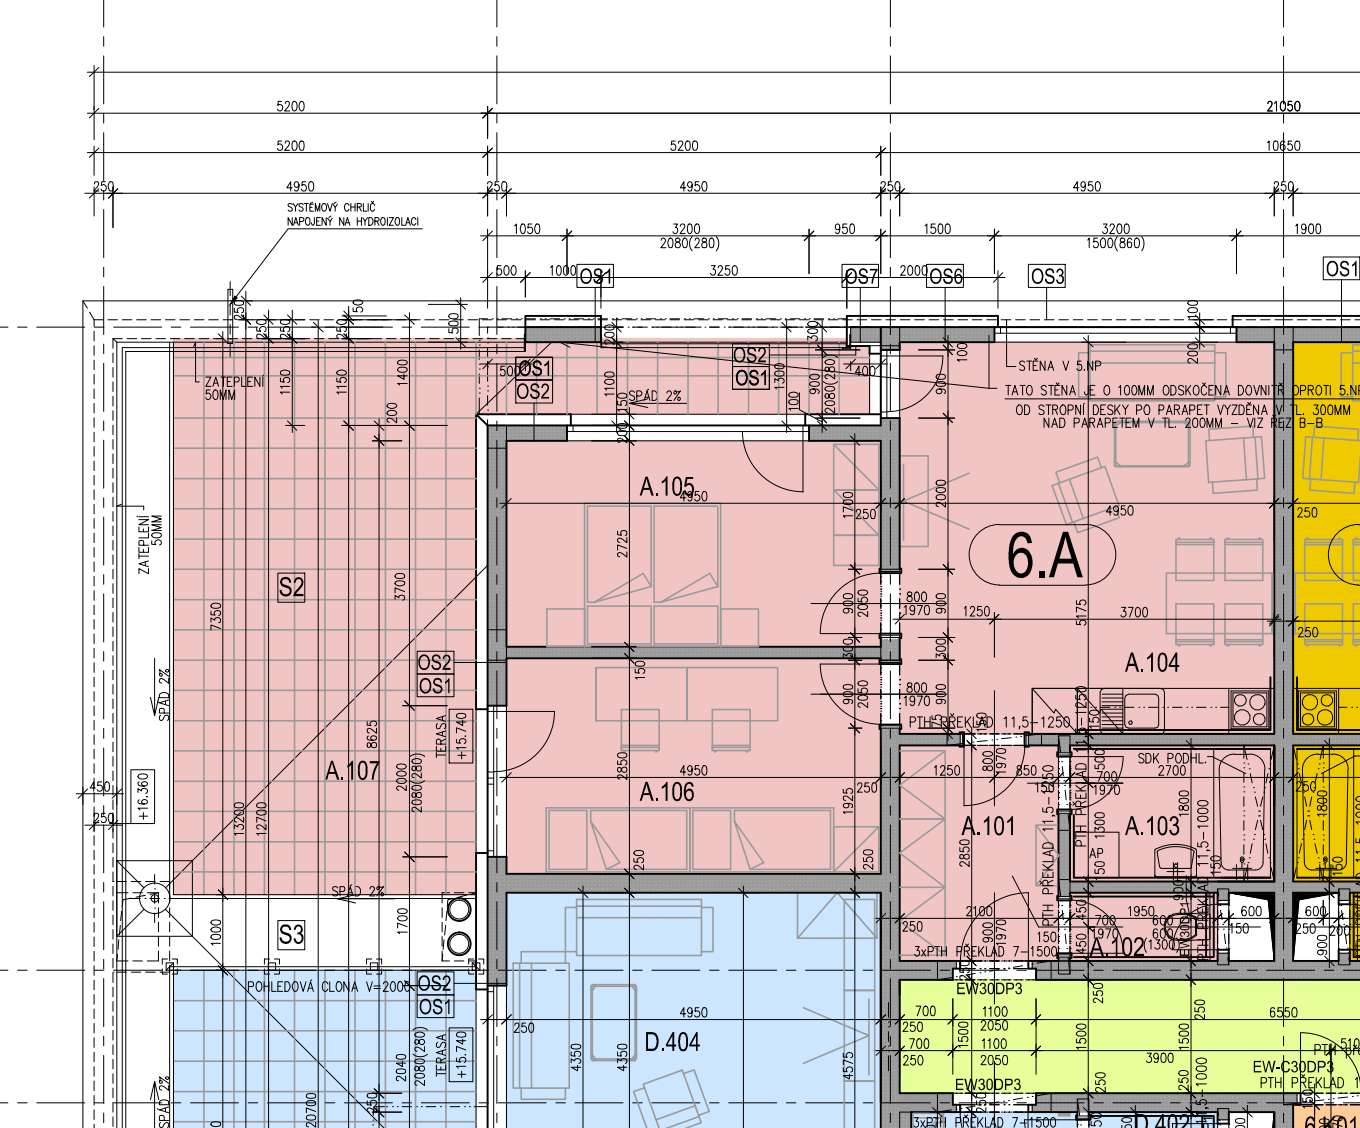
SYSTÉMOVÝ CHRLIČ
NAPOJENÝ NA HYDROIZOLACI
ZATEPLENÍ
50MM
SPÁD 2%
S2
S3
A.107
TERASA
+15.740
+16.360
POHLEDOVÁ CLONA V=2000
A.105
A.106
D.404
OS1
OS2
OS3
OS6
OS7
STĚNA V 5.NP
TATO STĚNA JE O 100MM ODSKOČENA DOVNITŘ OPROTI 5.NP
OD STROPNÍ DESKY PO PARAPET VYZDĚNA V TL. 300MM
NAD PARAPETEM V TL. 200MM – VIZ REZ B–B
6.A
A.104
A.101
A.103
A.102
SDK PODHL.
PTH PŘEKLAD 11,5–1250
PTH PŘEKLAD 11,5–1000
3xPTH PŘEKLAD 7–1500
EW30DP3
EW-C30DP3
PTH PŘEKLAD 1
D.402
5200
21050
10650
4950
3200
2080(280)
1500(860)
3250