


PŮDORYS 1.NP

1:50, 1:1

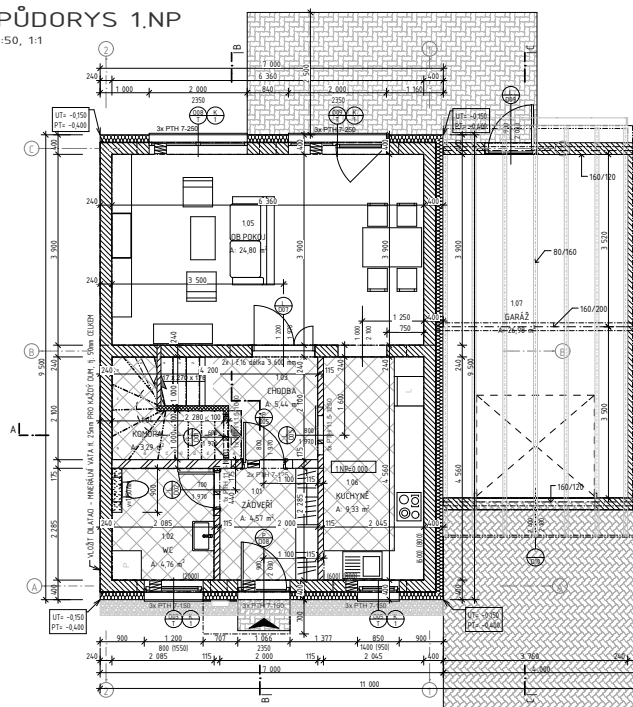

LEGENDA HMOT:

- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHEMLÝCH TVÁRNĚ POROTHERM 24 PO DTAŽNÁŽEBNÍ PR, NA MALTO M 5
- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHEMLÝCH TVÁRNĚ POROTHERM 11,5 PO DTAŽNÁŽEBNÍ PR, NA MALTO M 5
- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHEMLÝCH TVÁRNĚ POROTHERM 11,5 PO KASTVÝČEBNÍ PR, NA MALTO M 5
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘECHOVÉ ŽIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNĚ YTONG P2-500 (DIN EN 844-3) PR, NA TENOVÝČOVU ŽIVO MALTO
- SÁDKOKARTON
- TEPELNÁ IZOLACE
- POLYSTYREN EPS, MINERÁLNÍ VLNĚ

POZNÁMKA:


- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE TŘEBA RESPEKTOVAT STATICKÝ VÝPOČET A VŠECHNY POZNÁMKY UVEDENÉ V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PŘED BETONÁŽÍ STROPNÍ KONSTRUKCE ZAJISTIT PROSTUPY A DRÁŽKY PRO ROZVODY INSTALACÍ TĚB A PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘED ZAPLETĚM BETONÁŽE KONSTRUKCI PŘEVÁT STATIKA PROJEKTU K PŘEVÁTÍ VÝŽEVĚ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVŮ
- OVĚRNÍ MĚŘENÍ DO HYDROVÝČOVÝCH ZAŘEZENÍ MUSÍ MÍT OVĚRNÍ ZÁKAZ DODATELNÝ ZVUKU
- POSILY V MĚSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM OPATŘIT HYDROIZOLÁČNÍ STĚNAMI
- STĚNY KOLEM SPRCHOVÉHO KOUTU A UMÝVAČE BUDOU POD OBLADY OPATŘENY HYDROIZOLÁČNÍ STĚNAMI
- STAVBNÍ VÝKRESY KODROVNAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PRVŮ

POŽADAVKY PBŘS:

- IZOLÁČNÍ ČÁSTI TŘEBY REAKCE NA OHNĚ A NEBO A2 A POVOHOVÁ VSTVĚA MUSÍ VYKAZOVAT INDEX ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVOHU ≤ 0 (EN 13501-1)
- PROSTUPY INSTALACÍ MEZ JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ PŘEZDĚLENY PŘI PŘECHODU POŽÁRNĚ OBLIČNÝMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ STROP NEBO STĚN

PŮDORYS 2.NP

1:50, 1:1

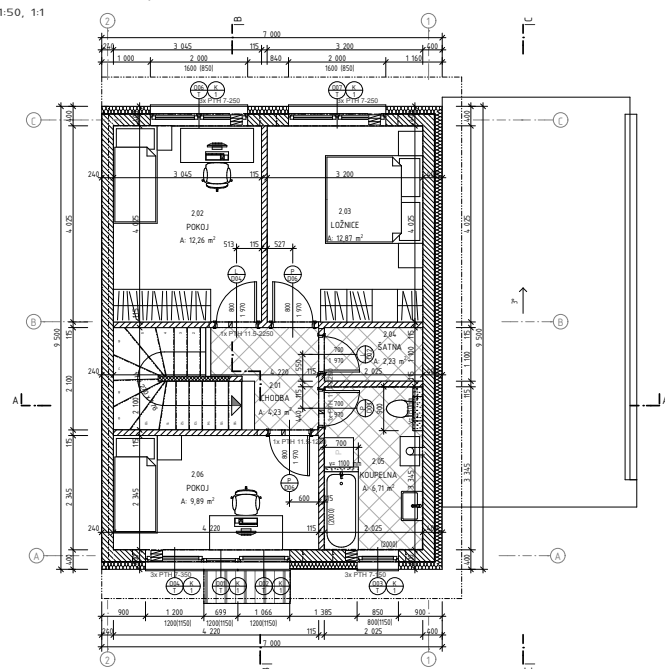

LEGENDA HMOT:

- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHEMLÝCH TVÁRNĚ POROTHERM 24 PO DTAŽNÁŽEBNÍ PR, NA MALTO M 5
- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHEMLÝCH TVÁRNĚ POROTHERM 11,5 PO DTAŽNÁŽEBNÍ PR, NA MALTO M 5
- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHEMLÝCH TVÁRNĚ POROTHERM 11,5 PO KASTVÝČEBNÍ PR, NA MALTO M 5
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘECHOVÉ ŽIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNĚ YTONG P2-500 (DIN EN 844-3) PR, NA TENOVÝČOVU ŽIVO MALTO
- SÁDKOKARTON
- TEPELNÁ IZOLACE
- POLYSTYREN EPS, MINERÁLNÍ VLNĚ

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE TŘEBA RESPEKTOVAT STATICKÝ VÝPOČET A VŠECHNY POZNÁMKY UVEDENÉ V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PŘED BETONÁŽÍ STROPNÍ KONSTRUKCE ZAJISTIT PROSTUPY A DRÁŽKY PRO ROZVODY INSTALACÍ TĚB A PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘED ZAPLETĚM BETONÁŽE KONSTRUKCI PŘEVÁT STATIKA PROJEKTU K PŘEVÁTÍ VÝŽEVĚ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVŮ
- OVĚRNÍ MĚŘENÍ DO HYDROVÝČOVÝCH ZAŘEZENÍ MUSÍ MÍT OVĚRNÍ ZÁKAZ DODATELNÝ ZVUKU
- POSILY V MĚSTNOSTECH S MOKRÝM PROVOZEM OPATŘIT HYDROIZOLÁČNÍ STĚNAMI
- STĚNY KOLEM SPRCHOVÉHO KOUTU A UMÝVAČE BUDOU POD OBLADY OPATŘENY HYDROIZOLÁČNÍ STĚNAMI
- STAVBNÍ VÝKRESY KODROVNAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PRVŮ

POŽADAVKY PBŘS:

- IZOLÁČNÍ ČÁSTI TŘEBY REAKCE NA OHNĚ A NEBO A2 A POVOHOVÁ VSTVĚA MUSÍ VYKAZOVAT INDEX ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVOHU ≤ 0 (EN 13501-1)
- PROSTUPY INSTALACÍ MEZ JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ PŘEZDĚLENY PŘI PŘECHODU POŽÁRNĚ OBLIČNÝMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ STROP NEBO STĚN