


PŮDORYS 1.NP

1:50, 1:1

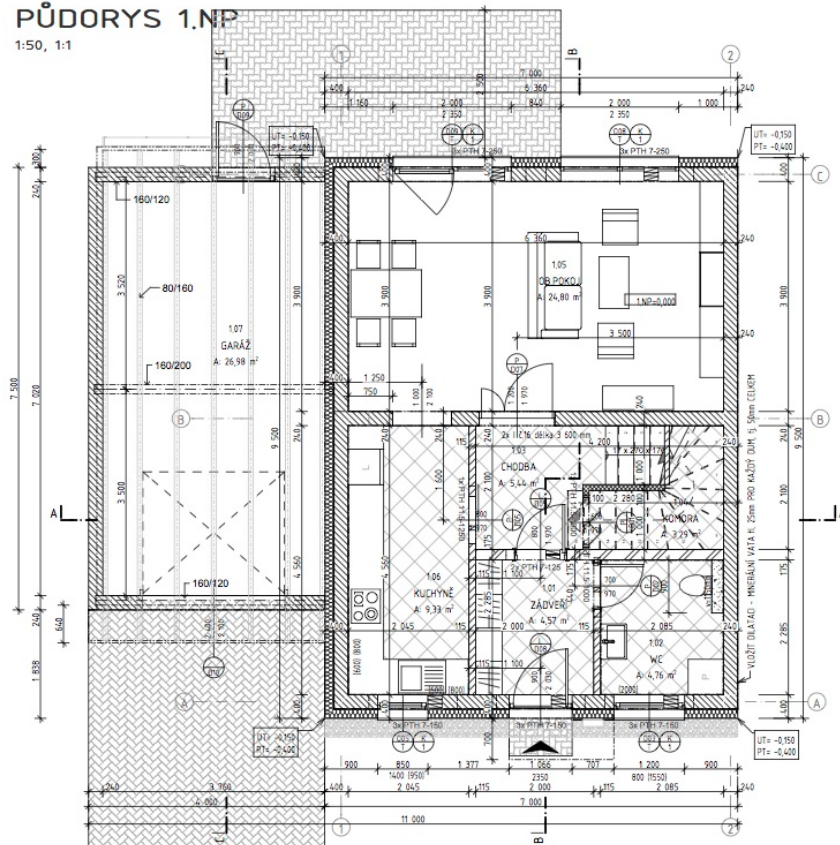

LEGENDA HMOT:

- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 24 PO (D120x40x238mm) PLO NA MALTU M 5
- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 115 PO (D120x75x238mm) PLO NA MALTU M 5
- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 115 PO (D120x75x238mm) PLO NA MALTU M 5
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘÍKOVÉ ŽIVO Z PŘÍROBNÝCH TVÁRNIC YTONG P2-S100 (D60x40x599mm) PLO NA TENKOVĚSTVOU ŽIVO MALTU
- SÁDKOKARTON
- TEPELNÁ ISOLACE - POLYSTYRÉN EPS, MINERÁLNÍ VLN

POZNÁMKA:


- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE TŘEBA RESPEKTOVAT STATICKÝ VÝPOČET A VŠECHNY POZNÁMKY UVEDENÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PŘED BETONÁŽÍ STROPNÍ KONSTRUKCE ZAJISTIT PROSTUPY A DRÁŽKY PRO ROZVEDY INSTALACÍ TZB I PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘED ZAPLETĚM BETONÁŽE KONSTRUKCE PŘEVAT STATIKA PROJEKTU K PŘEVĚTÍ VĚTŠÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRŮVOD
- NÁSLAPNÉ VSTUPY PODKOŽNÍCH PLOCH MUSÍ VYKAZOVAT POŽADAVKY DLE VÝHLÁŠKY 388/2009 Sb., VEŠKERÉ ROZDÍLY PODKOŽNÍCH PLOCH MAX. 20 mm
- DVEŘNÍ KŘÍDLA DO HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ MÍT DVEŘNÍ ZÁMEK ODSTUPITELNÝ ZVENKU
- PODLAHY V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PŘÍVODEM OPATŘIT HYDROIZOLAČNÍ STĚNKOU
- STĚNY KOLEM SPŘÍCHOVÉHO KOUTU A UMÝVADLA BUDOU POD OBKLADY OPATŘENY HYDROIZOLAČNÍ STĚNKOU
- STAVEBNÍ VÝKRESY KODIKOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PRŮPISŮ

POŽADAVKY PBŘS:

- IZOLAČNÍ ČÁSTI TŘEBA REAKCE NA OHĚN AT NEBO AZ A POVRCHOVÁ VRSVTA MUSÍ VYKAZOVAT INDEX ŠÍŘENÍ PLAMENE PO PLOCHU $L_f = 0$ mm/min (EPS)
- PROSTUPY INSTALACÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNĚ OCEKY BUDOU POŽÁRNĚ PŘEDĚLENY PŘÍ PRŮCHODU POŽÁRNĚ OČLÍČNÍ KONSTRUKCÍ POŽÁRNĚ STROP NEBO STĚNY

PŮDORYS 2.NP

1:50, 1:1

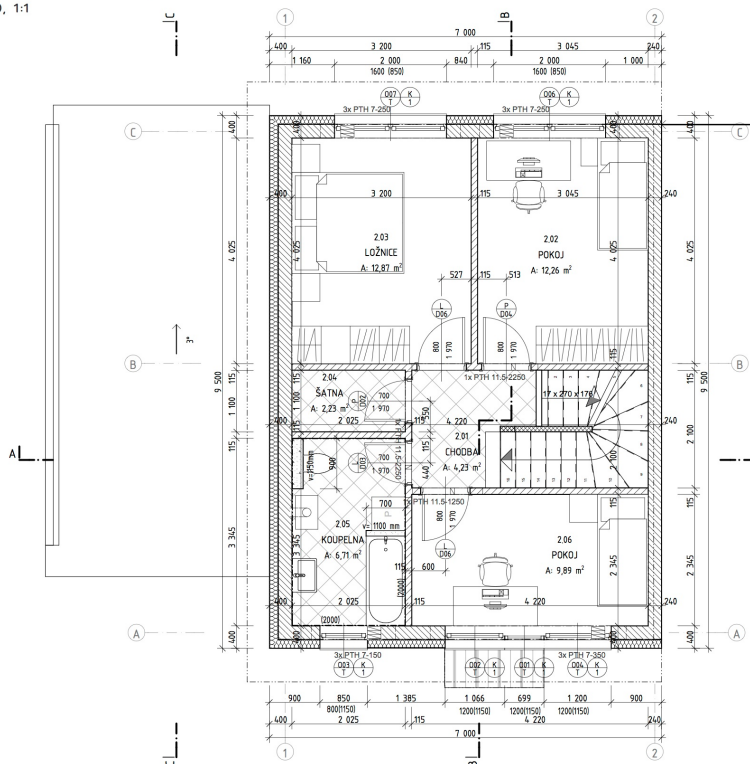

LEGENDA HMOT:

- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 24 PO (D120x40x238mm) PLO NA MALTU M 5
- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 115 PO (D120x75x238mm) PLO NA MALTU M 5
- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHELNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 115 PO (D120x75x238mm) PLO NA MALTU M 5
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘÍKOVÉ ŽIVO Z PŘÍROBNÝCH TVÁRNIC YTONG P2-S100 (D60x40x599mm) PLO NA TENKOVĚSTVOU ŽIVO MALTU
- SÁDKOKARTON
- TEPELNÁ ISOLACE - POLYSTYRÉN EPS, MINERÁLNÍ VLN

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE TŘEBA RESPEKTOVAT STATICKÝ VÝPOČET A VŠECHNY POZNÁMKY UVEDENÉ V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PŘED BETONÁŽÍ STROPNÍ KONSTRUKCE ZAJISTIT PROSTUPY A DRÁŽKY PRO ROZVEDY INSTALACÍ TZB A PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘED ZAPLETĚM BETONÁŽE KONSTRUKCE PŘEVAT STATIKA PROJEKTU K PŘEVĚTÍ VĚTŠÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRŮVOD
- NÁSLAPNÉ VSTUPY PODKOŽNÍCH PLOCH MUSÍ VYKAZOVAT POŽADAVKY DLE VÝHLÁŠKY 388/2009 Sb., VEŠKERÉ ROZDÍLY PODKOŽNÍCH PLOCH MAX. 20 mm
- DVEŘNÍ KŘÍDLA DO HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ MÍT DVEŘNÍ ZÁMEK ODSTUPITELNÝ ZVENKU
- PODLAHY V MÍSTNOSTECH S MOKRÝM PŘÍVODEM OPATŘIT HYDROIZOLAČNÍ STĚNKOU
- STĚNY KOLEM SPŘÍCHOVÉHO KOUTU A UMÝVADLA BUDOU POD OBKLADY OPATŘENY HYDROIZOLAČNÍ STĚNKOU
- STAVEBNÍ VÝKRESY KODIKOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PRŮPISŮ

POŽADAVKY PBŘS:

- IZOLAČNÍ ČÁSTI TŘEBA REAKCE NA OHĚN AT NEBO AZ A POVRCHOVÁ VRSVTA MUSÍ VYKAZOVAT INDEX ŠÍŘENÍ PLAMENE PO PLOCHU $L_f = 0$ mm/min (EPS)
- PROSTUPY INSTALACÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNĚ OCEKY BUDOU POŽÁRNĚ PŘEDĚLENY PŘÍ PRŮCHODU POŽÁRNĚ OČLÍČNÍ KONSTRUKCÍ POŽÁRNĚ STROP NEBO STĚNY