


PŮDORYS 1.NP

1:50, 1:1

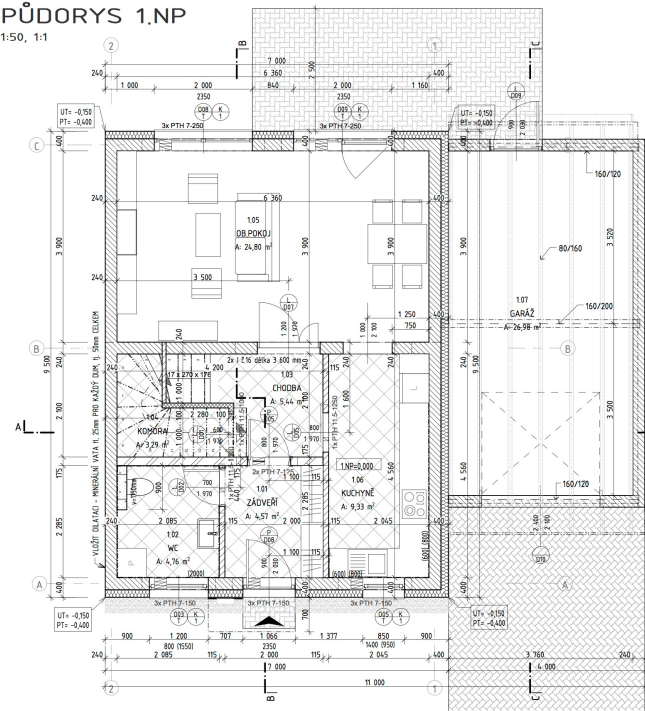

LEGENDA HMOT:

- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHELNEČ TVÁRNÉ POROTHERM D1 PO OTVÁKOVÉHNI P1, NA MALTU M 5
- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHELNEČ TVÁRNÉ POROTHERM H1 S PO OTVÁKOVÉHNI P1, NA MALTU M 5
- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHELNEČ TVÁRNÉ POROTHERM H1 S PO OTVÁKOVÉHNI P1, NA MALTU M 5
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘECHOVÉ ŽIVO Z PŘEBETONOVÝCH TVÁRNÉ YTONG P2-S10 100x24x60mm P2, NA TENOVÝSTVO ŽIVÉ MALTY
- SÁDKOKARTON
- TEPELNÁ ISOLACE
- POLYSTYRÉN EPS, MINERÁLNÍ VUNA

POZNÁMKA:


- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE TŘEBA RESPEKTOVAT STATICKÝ VÝPOČET A VŠECHNY POZNÁMKY UVEDENÉ V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PŘED BETONÁŽÍ STŘEPNÍ KONSTRUKCE ZAJISTIT PROSTUPY A DŘÁŽKY PRO ROZVODY INSTALACÍ TZB A PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘED ZAPOČÍTÍM BETONÁŽE KONSTRUKCI PŘEVZAT STATIKA PROJEKTU K PŘEVZETÍ VÝŽIVY ŽELEZOBETONOVÝCH PRŮVODŮ
- DVĚŘNÁ VŘÍTKA DO HYDROKUTY ZAJEŽENÍ MUSÍ MÍT DVĚŘNÝ JÁZEK ODSTĚLENÝ ŽIVOU
- POKLADY V MÍSTNOSTI S MOKRÝM PŘEVODEM OPATŘIT HYDROIZOLACÍ STĚNU
- STĚNY KOLM SPŘICHOVÝCH KOLU A UMYVADL BUDOU POD OBLADY OPATŘENY HYDROIZOLACÍ STĚNU
- STAVBNÍ VÝKRESY KORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLÝCH PRŮVODŮ

POŽADAVKY PBŘS:

- IZOLACNÍ ČÁSTI TŘEBA REAKCE NA OHNĚ A NEBO AZ A POKROVOVÁ VÝSTVA MUSÍ VYKAZOVAT INDEX SŘNÍ PLAMENE PO POVRCHU $\leq 8 \text{ min/m}^2 \text{ EPS}$
- PROSTUPY INSTALACÍ MEZI JEDNOTLÝMI POŽÁRNÍMI OCEKY BUDOU POŽÁRNĚ PŘEDELÉNY PŘI PŘECHODU POŽÁRNĚ OČELÍM KONSTRUKCÍM POŽÁRNĚ STŘEP NEBO STĚNU

PŮDORYS 2.NP

1:50, 1:1

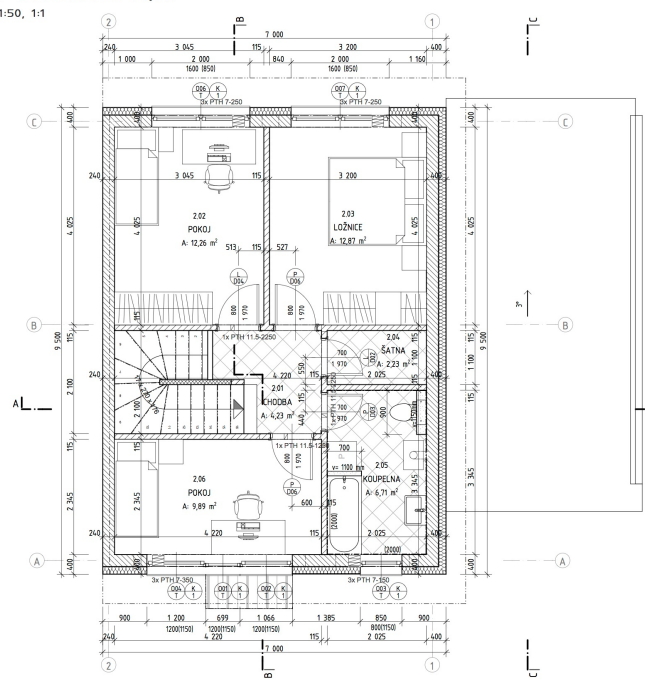

LEGENDA HMOT:

- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHELNEČ TVÁRNÉ POROTHERM D1 PO OTVÁKOVÉHNI P1, NA MALTU M 5
- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHELNEČ TVÁRNÉ POROTHERM H1 S PO OTVÁKOVÉHNI P1, NA MALTU M 5
- NOVÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NOSNÉ ŽIVO Z CHELNEČ TVÁRNÉ POROTHERM H1 S PO OTVÁKOVÉHNI P1, NA MALTU M 5
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘECHOVÉ ŽIVO Z PŘEBETONOVÝCH TVÁRNÉ YTONG P2-S10 100x24x60mm P2, NA TENOVÝSTVO ŽIVÉ MALTY
- SÁDKOKARTON
- TEPELNÁ ISOLACE
- POLYSTYRÉN EPS, MINERÁLNÍ VUNA

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE TŘEBA RESPEKTOVAT STATICKÝ VÝPOČET A VŠECHNY POZNÁMKY UVEDENÉ V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PŘED BETONÁŽÍ STŘEPNÍ KONSTRUKCE ZAJISTIT PROSTUPY A DŘÁŽKY PRO ROZVODY INSTALACÍ TZB A PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘED ZAPOČÍTÍM BETONÁŽE KONSTRUKCI PŘEVZAT STATIKA PROJEKTU K PŘEVZETÍ VÝŽIVY ŽELEZOBETONOVÝCH PRŮVODŮ
- DVĚŘNÁ VŘÍTKA DO HYDROKUTY ZAJEŽENÍ MUSÍ MÍT DVĚŘNÝ JÁZEK ODSTĚLENÝ ŽIVOU
- POKLADY V MÍSTNOSTI S MOKRÝM PŘEVODEM OPATŘIT HYDROIZOLACÍ STĚNU
- STĚNY KOLM SPŘICHOVÝCH KOLU A UMYVADL BUDOU POD OBLADY OPATŘENY HYDROIZOLACÍ STĚNU
- STAVBNÍ VÝKRESY KORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLÝCH PRŮVODŮ

POŽADAVKY PBŘS:

- IZOLACNÍ ČÁSTI TŘEBA REAKCE NA OHNĚ A NEBO AZ A POKROVOVÁ VÝSTVA MUSÍ VYKAZOVAT INDEX SŘNÍ PLAMENE PO POVRCHU $\leq 8 \text{ min/m}^2 \text{ EPS}$
- PROSTUPY INSTALACÍ MEZI JEDNOTLÝMI POŽÁRNÍMI OCEKY BUDOU POŽÁRNĚ PŘEDELÉNY PŘI PŘECHODU POŽÁRNĚ OČELÍM KONSTRUKCÍM POŽÁRNĚ STŘEP NEBO STĚNU